

EXPERT

USŁUGI DLA
BUDOWNICTWA
www.expert-koszalin.pl

TOMASZ ŚNIEŻKO

Ul. Odrodzenia 7/24
75-306 Koszalin
tel. 605 931 279 e-mail: biuro@expert-koszalin.pl

Nazwa opracowania:

Projekt instalacji fotowoltaicznej na budynku:
Starostwa Powiatowego w Świdwinie - Wydział Geodezji
ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

Nazwa rysunku:

Przewody strony AC instalacji fotowoltaicznej
rzut piętra I i II


SKALA B.S.


ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| funkcja | imię i nazwisko | specjalność i nr uprawnień | podpis |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------|
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz JUSZKIEWICZ | ZAP/0188/PWOE/14 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Tomasz ŚNIEŻKO | | |
| SPRAWDZIŁ | inż. Grażyna KALITA | A/PNB/8300/23/79 | |

OCHRONA OD PORAŻEN ZGODNIE Z NORMĄ
PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

| data | nr umowy | nr rys. | faza | Tom |
|---------|----------------|---------|------|-----|
| 05.2016 | W0.032.60.2016 | E3 | | |

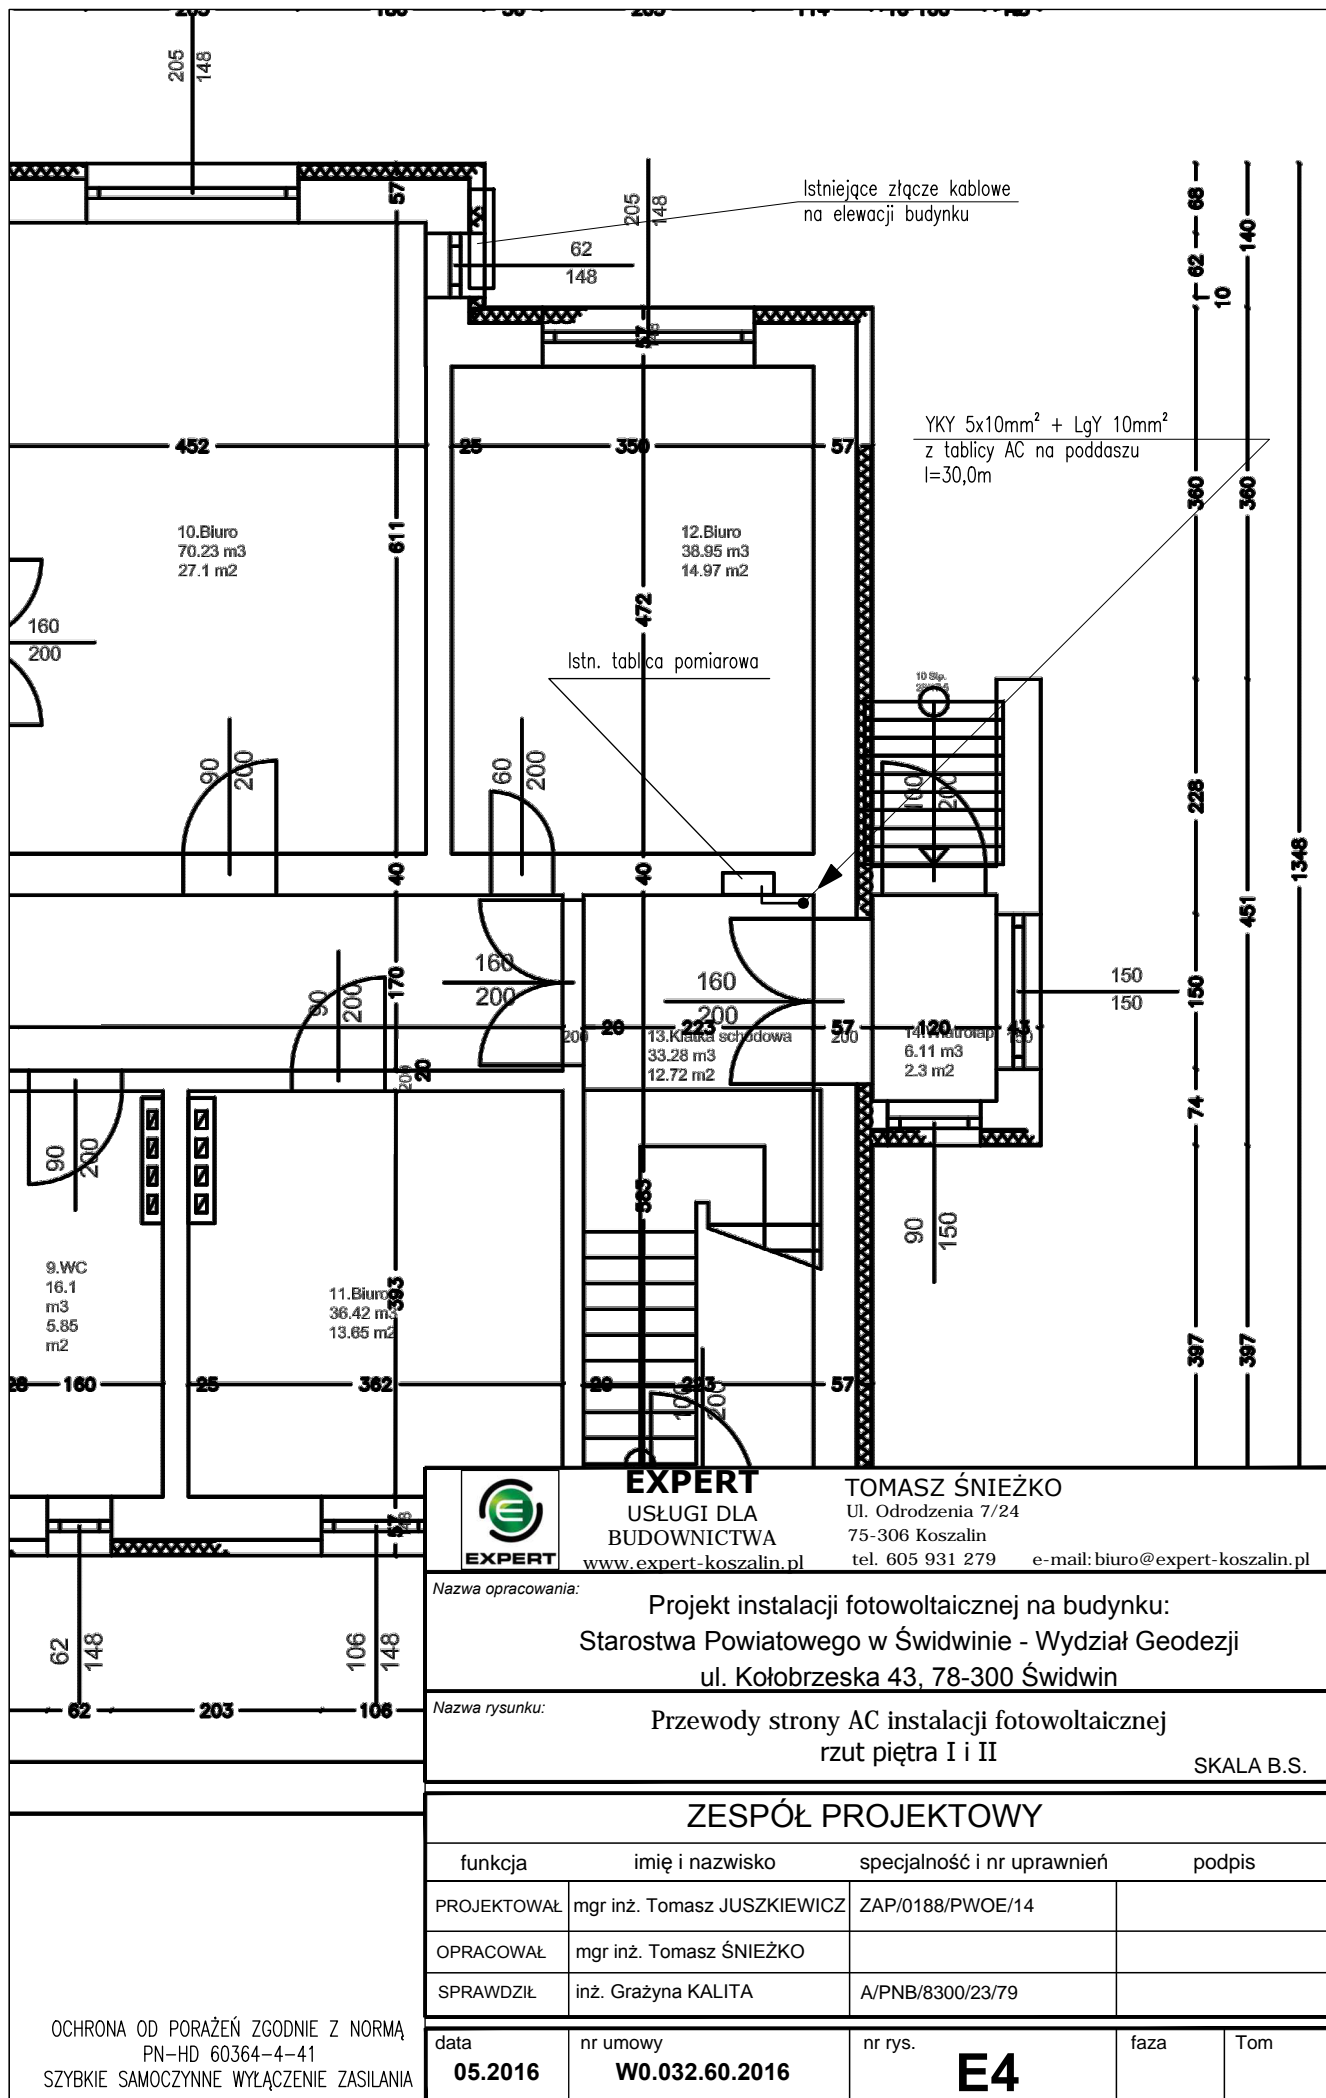

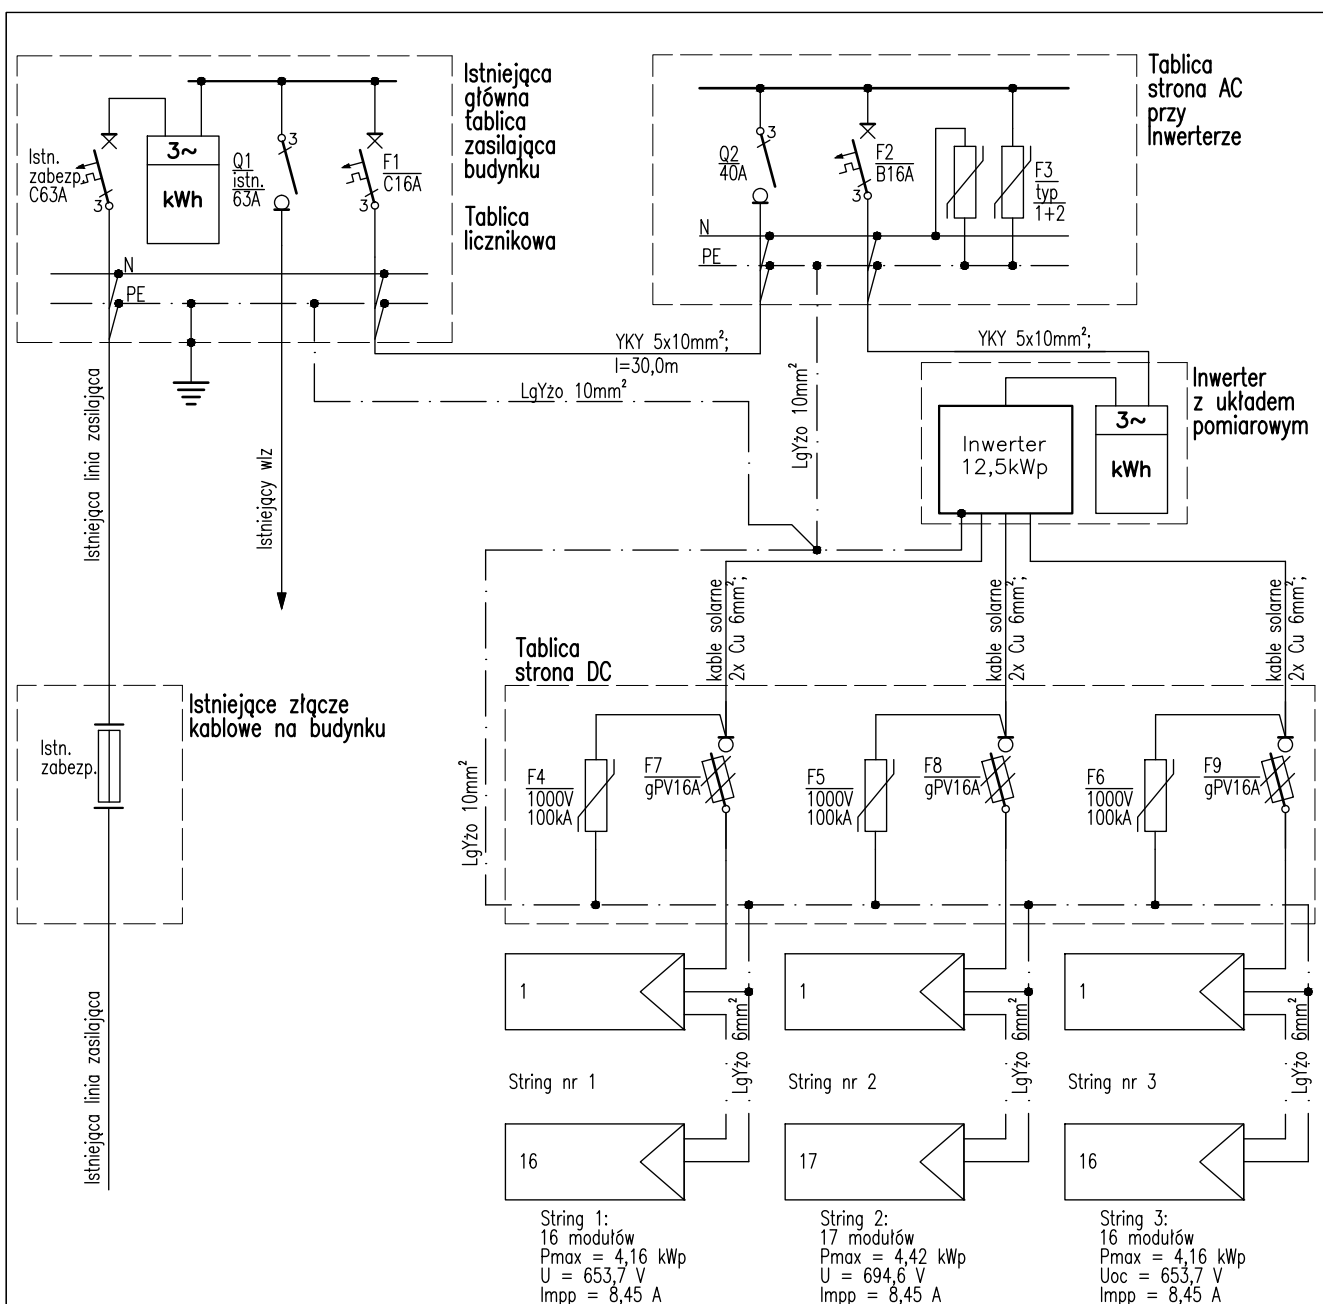

LEGENDA:

- Q2 - rozłącznik izolacyjny 40A, 3-bieg.
F1 - wyłącznik nadmiarowoprądowy C16A, 3-bieg.
F2 - wyłącznik nadmiarowoprądowy B16A, 3-bieg.
F3 - ochronnik przepięciowy typu 1+2, 4-bieg.
F4 - F6 - ochronnik przepięciowy strony DC, typ 2 (B)
F7 - F9 - rozłącznik bezpiecznikowy gPV16A, 2-bieg. (podstawa + bezpiecznik)

| | | | |
|--|---|--|--------|
| | EXPERT USŁUGI DLA BUDOWNICTWA www.expert-koszalin.pl | TOMASZ ŚNIEŻKO Ul. Odrodzenia 7/24 75-306 Koszalin tel. 605 931 279 e-mail: biuro@expert-koszalin.pl | |
| | Nazwa opracowania: Projekt instalacji fotowoltaicznej na budynku: Starostwa Powiatowego w Świdwinie - Wydział Geodezji ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin | | |
| Nazwa rysunku: Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej | | SKALA B.S. | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | |
| funkcja | imię i nazwisko | specjalność i nr uprawnień | podpis |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz JUSZKIEWICZ | ZAP/0188/PWOE/14 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Tomasz ŚNIEŻKO | | |
| SPRAWDZIŁ | inż. Grażyna KALITA | A/PNB/8300/23/79 | |
| data | nr umowy | nr rys. | faza |
| 05.2016 | W0.032.60.2016 | E5 | Tom |

OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z NORMĄ
 PN-HD 60364-4-41
 SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA