


MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW

SKALA 1:1000

Układ wsp. płaskich: 2000 strefa 5 (15'), układ odn.: Kronsztadt 86

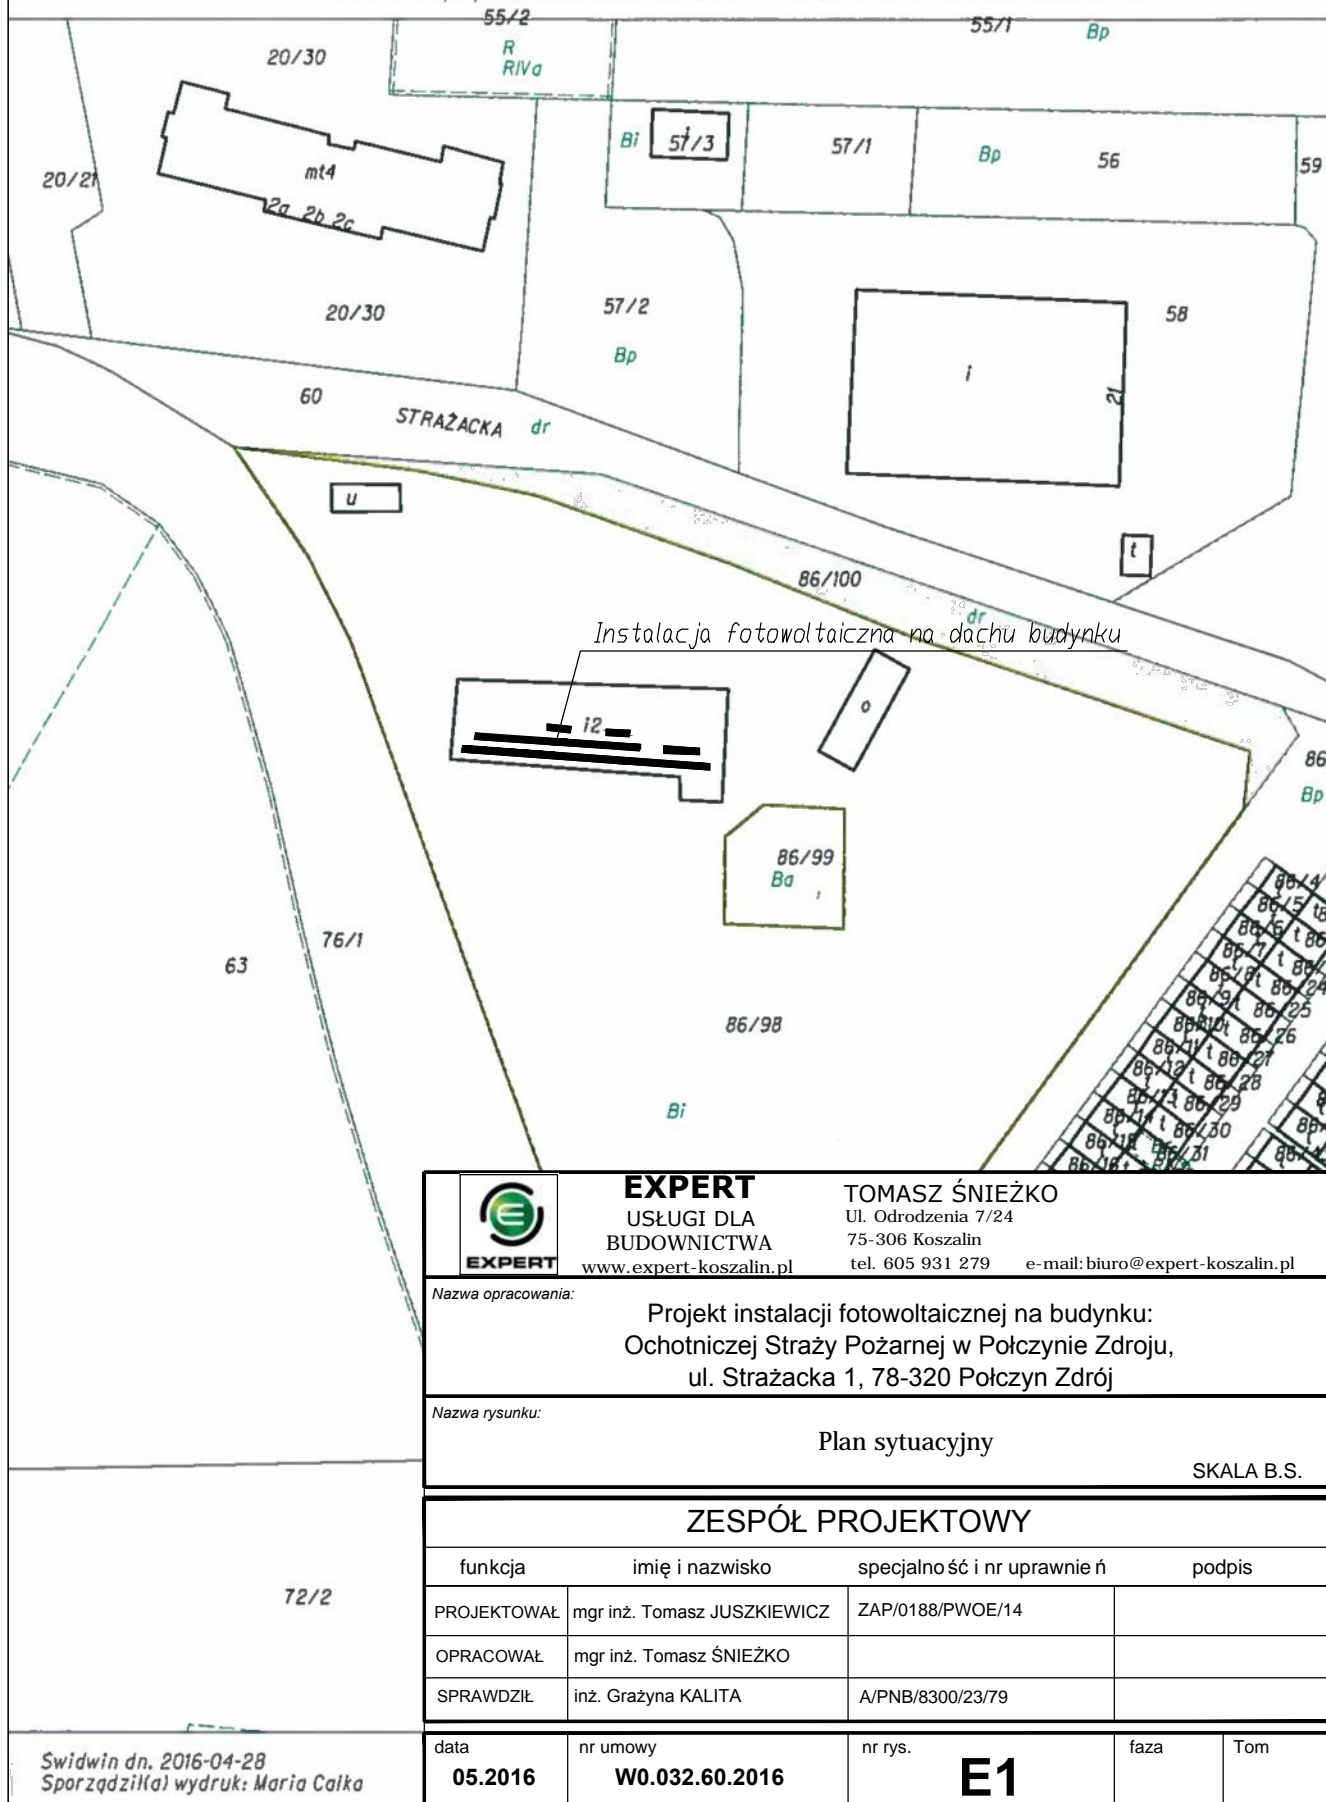

EXPERT
USŁUGI DLA
BUDOWNICTWA
www.expert-koszalin.pl

TOMASZ ŚNIEŻKO

Ul. Odrodzenia 7/24

75-306 Koszalin

tel. 605 931 279

e-mail: biuro@expert-koszalin.pl

Nazwa opracowania:

Projekt instalacji fotowoltaicznej na budynku:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zdroju,
ul. Strażacka 1, 78-320 Połczyn Zdrój


Nazwa rysunku:


Plan sytuacyjny

SKALA B.S.


ZESPÓŁ PROJEKTOWY


funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz JUSZKIEWICZ	ZAP/0188/PWOE/14	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz ŚNIEŻKO		
SPRAWDZIŁ	inż. Grażyna KALITA	A/PNB/8300/23/79	

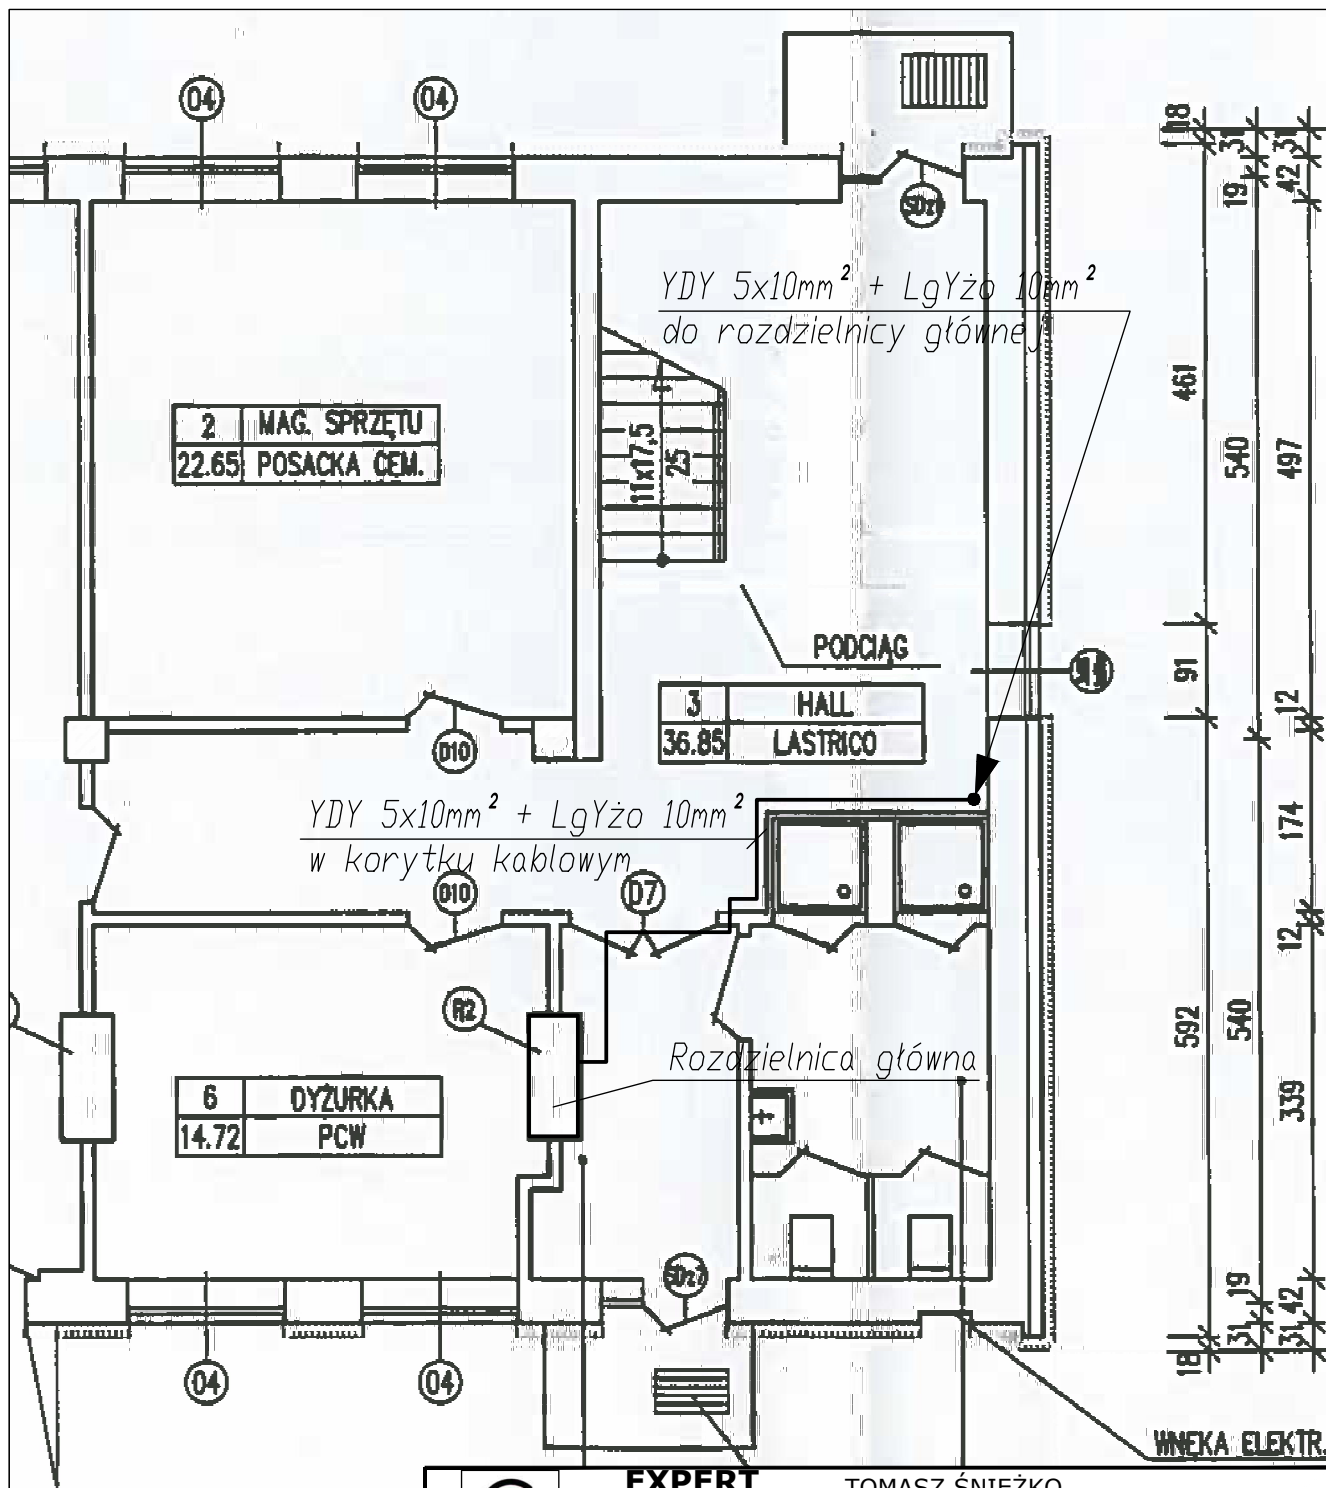

 EXPERT USŁUGI DLA BUDOWNICTWA www.expert-koszalin.pl	TOMASZ ŚNIEŻKO Ul. Odrodzenia 7/24 75-306 Koszalin tel. 605 931 279 e-mail: biuro@expert-koszalin.pl		
	Nazwa opracowania: Projekt instalacji fotowoltaicznej na budynku: Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zdroju, ul. Strażacka 1, 78-320 Połczyn Zdrój		
Nazwa rysunku: Instalacja fotowoltaiczna - rzut parteru			
SKALA B.S.			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz JUSZKIEWICZ	ZAP/0188/PWOE/14	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz ŚNIEŻKO		
SPRAWDZIŁ	inż. Grażyna KALITA	A/PNB/8300/23/79	
data	nr umowy	nr rys.	faza
05.2016	W0.032.60.2016	E3	Tom

OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z NORMĄ
 PN-HD 60364-4-41
 SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

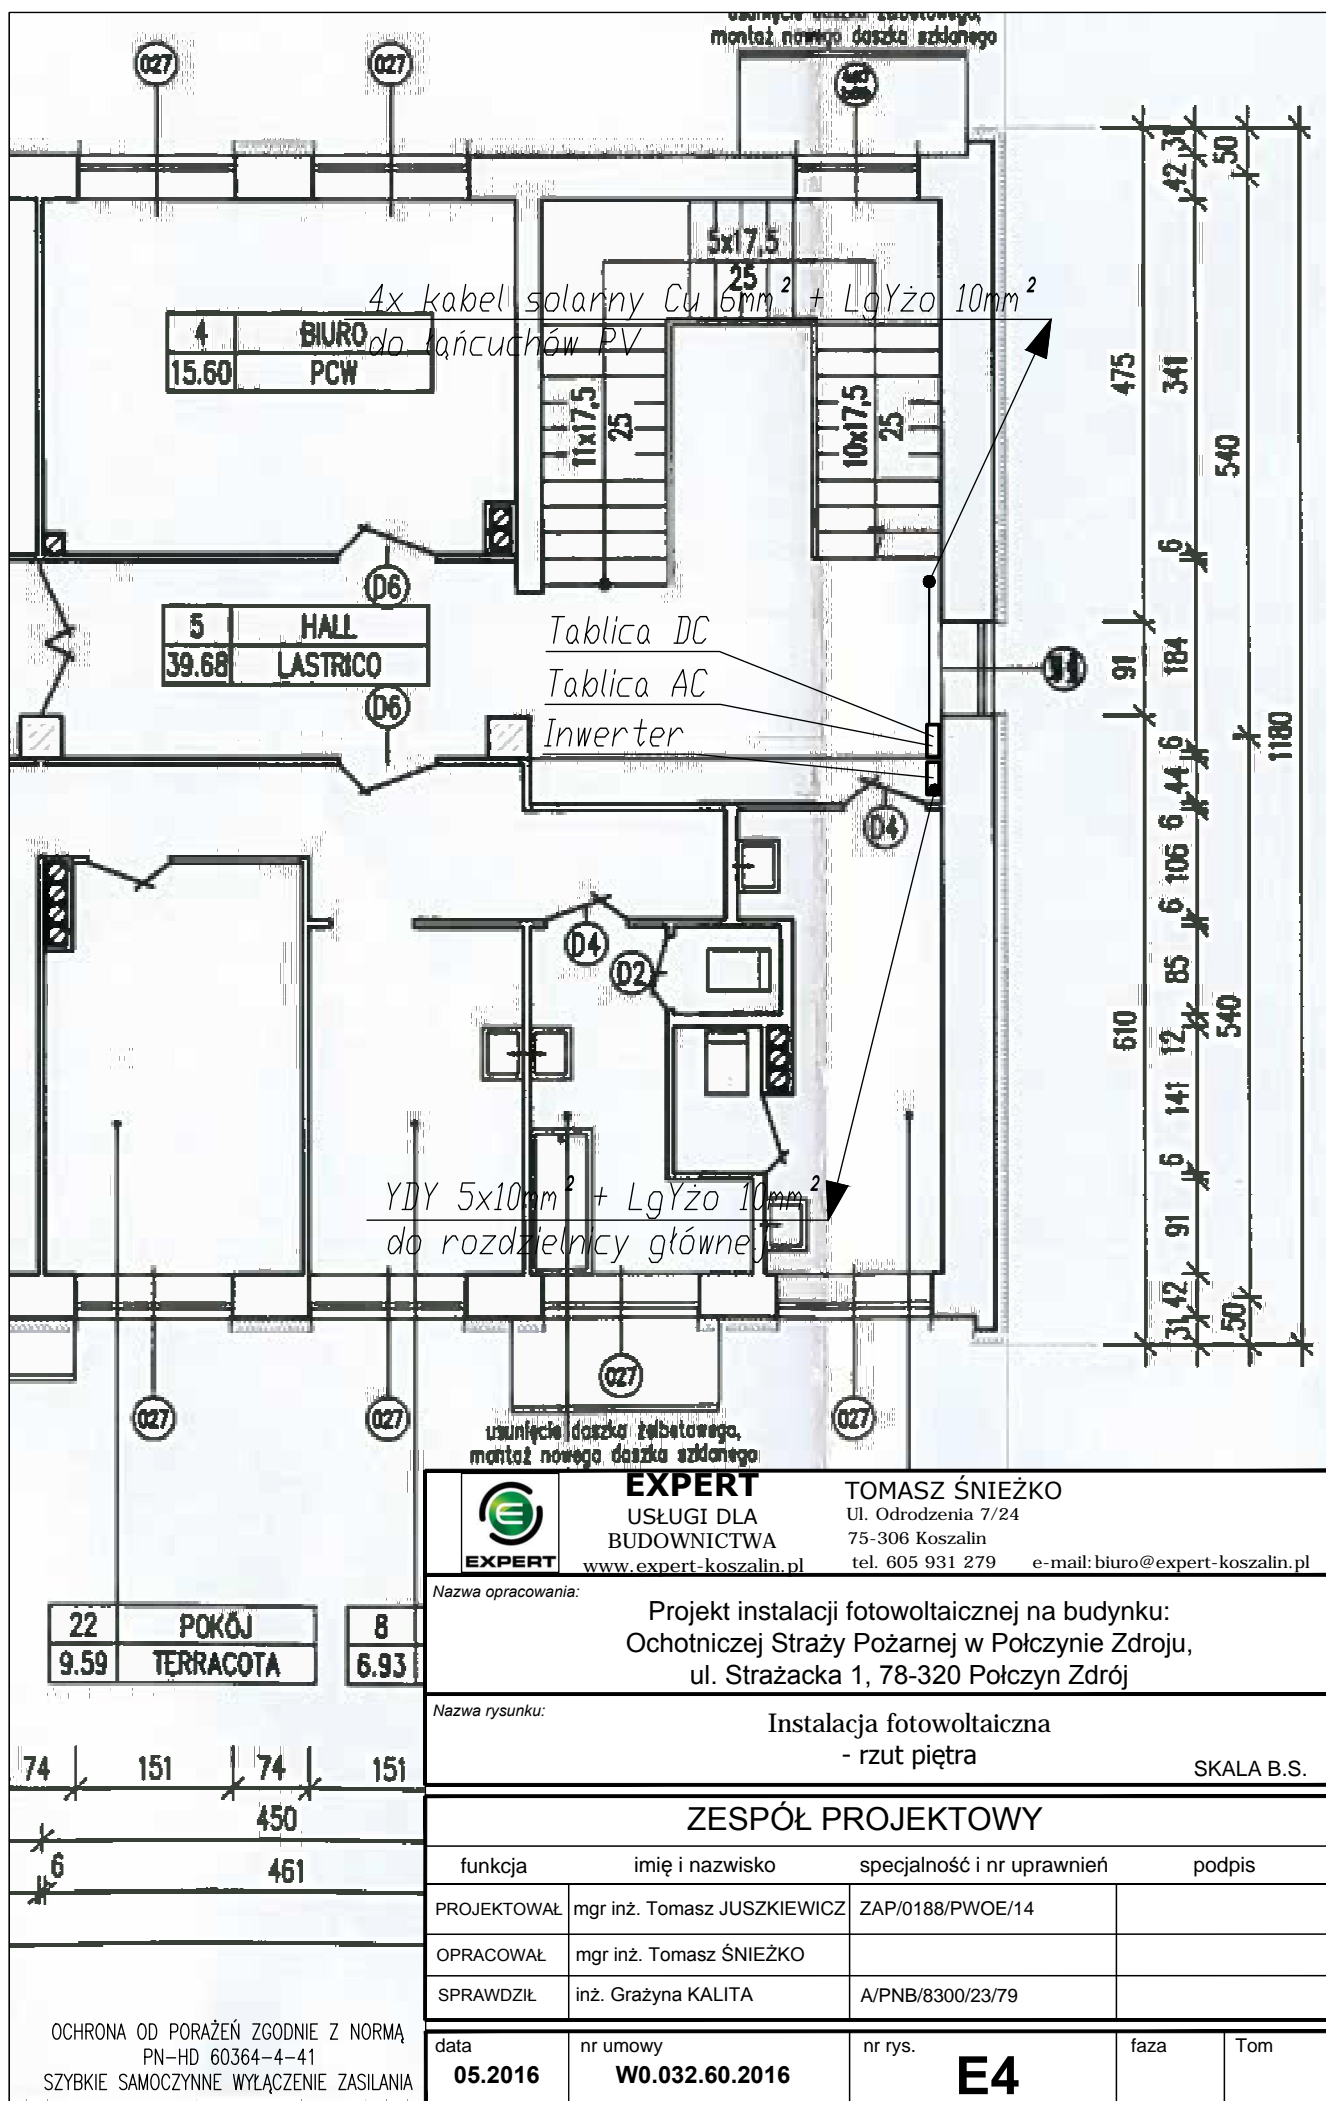

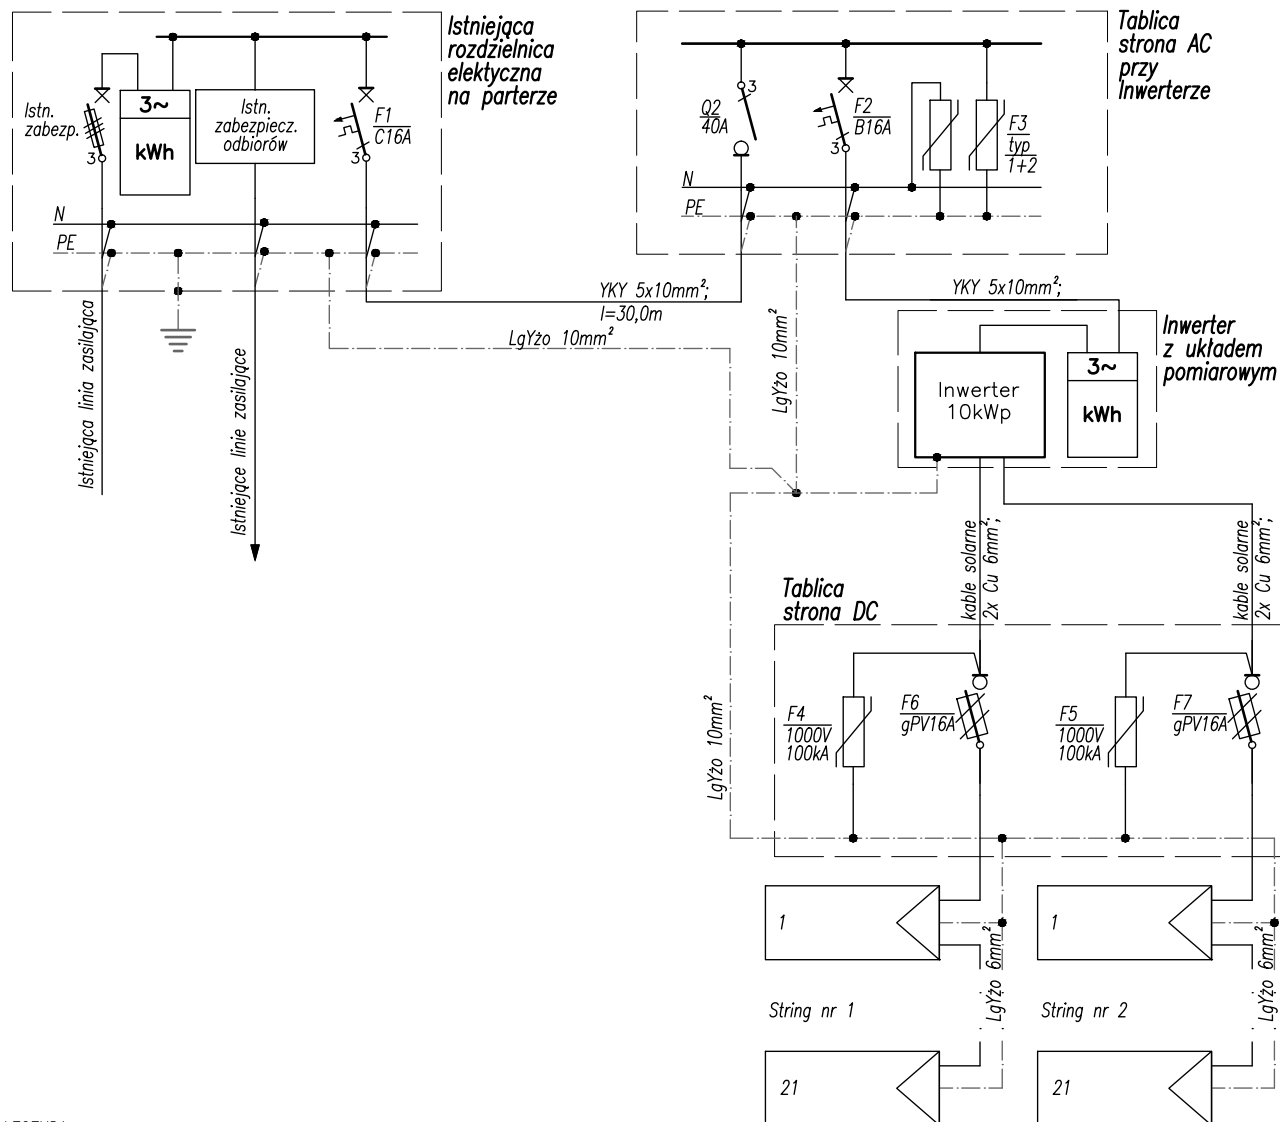

LEGENDA:
 Q2 - rozłącznik izolacyjny 40A, 3-bieg.
 F1 - wyłącznik nadmiaroprądowy C16A, 3-bieg.
 F2 - wyłącznik nadmiaroprądowy B16A, 3-bieg.
 F3 - ochronnik przepięciowy typu 1+2, 4-bieg.
 F4, F5 - ochronnik przepięciowy strony DC, typ 2 (B)
 F6, F7 - rozłącznik bezpiecznikowy gPV16A, 2-bieg. (podstawa + bezpiecznik)

String 1:
 21 modułów
 $P_{max} = 5,46 \text{ kWp}$
 $V_{oc} = 934,92 \text{ V}$
 $I_{mpp} = 8,45 \text{ A}$

String 2:
 21 modułów
 $P_{max} = 5,46 \text{ kWp}$
 $V_{oc} = 934,92 \text{ V}$
 $I_{mpp} = 8,45 \text{ A}$

 EXPERT	EXPERT USŁUGI DLA BUDOWNICTWA www.expert-koszalin.pl	TOMASZ ŚNIEŻKO Ul. Odrodzenia 7/24 75-306 Koszalin tel. 605 931 279 e-mail: biuro@expert-koszalin.pl		
Nazwa opracowania:				
Projekt instalacji fotowoltaicznej na budynku: Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zdroju, ul. Strażacka 1, 78-320 Połczyn Zdrój				
Nazwa rysunku:				
Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej				
SKALA B.S.				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz JUSZKIEWICZ	ZAP/0188/PWOE/14		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz ŚNIEŻKO			
SPRAWDZIŁ	inż. Grażyna KALITA	A/PNB/8300/23/79		
data	nr umowy	nr rys.	faza	Tom
05.2016	W0.032.60.2016	E5		

OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z NORMĄ
 PN-HD 60364-4-41
 SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA