
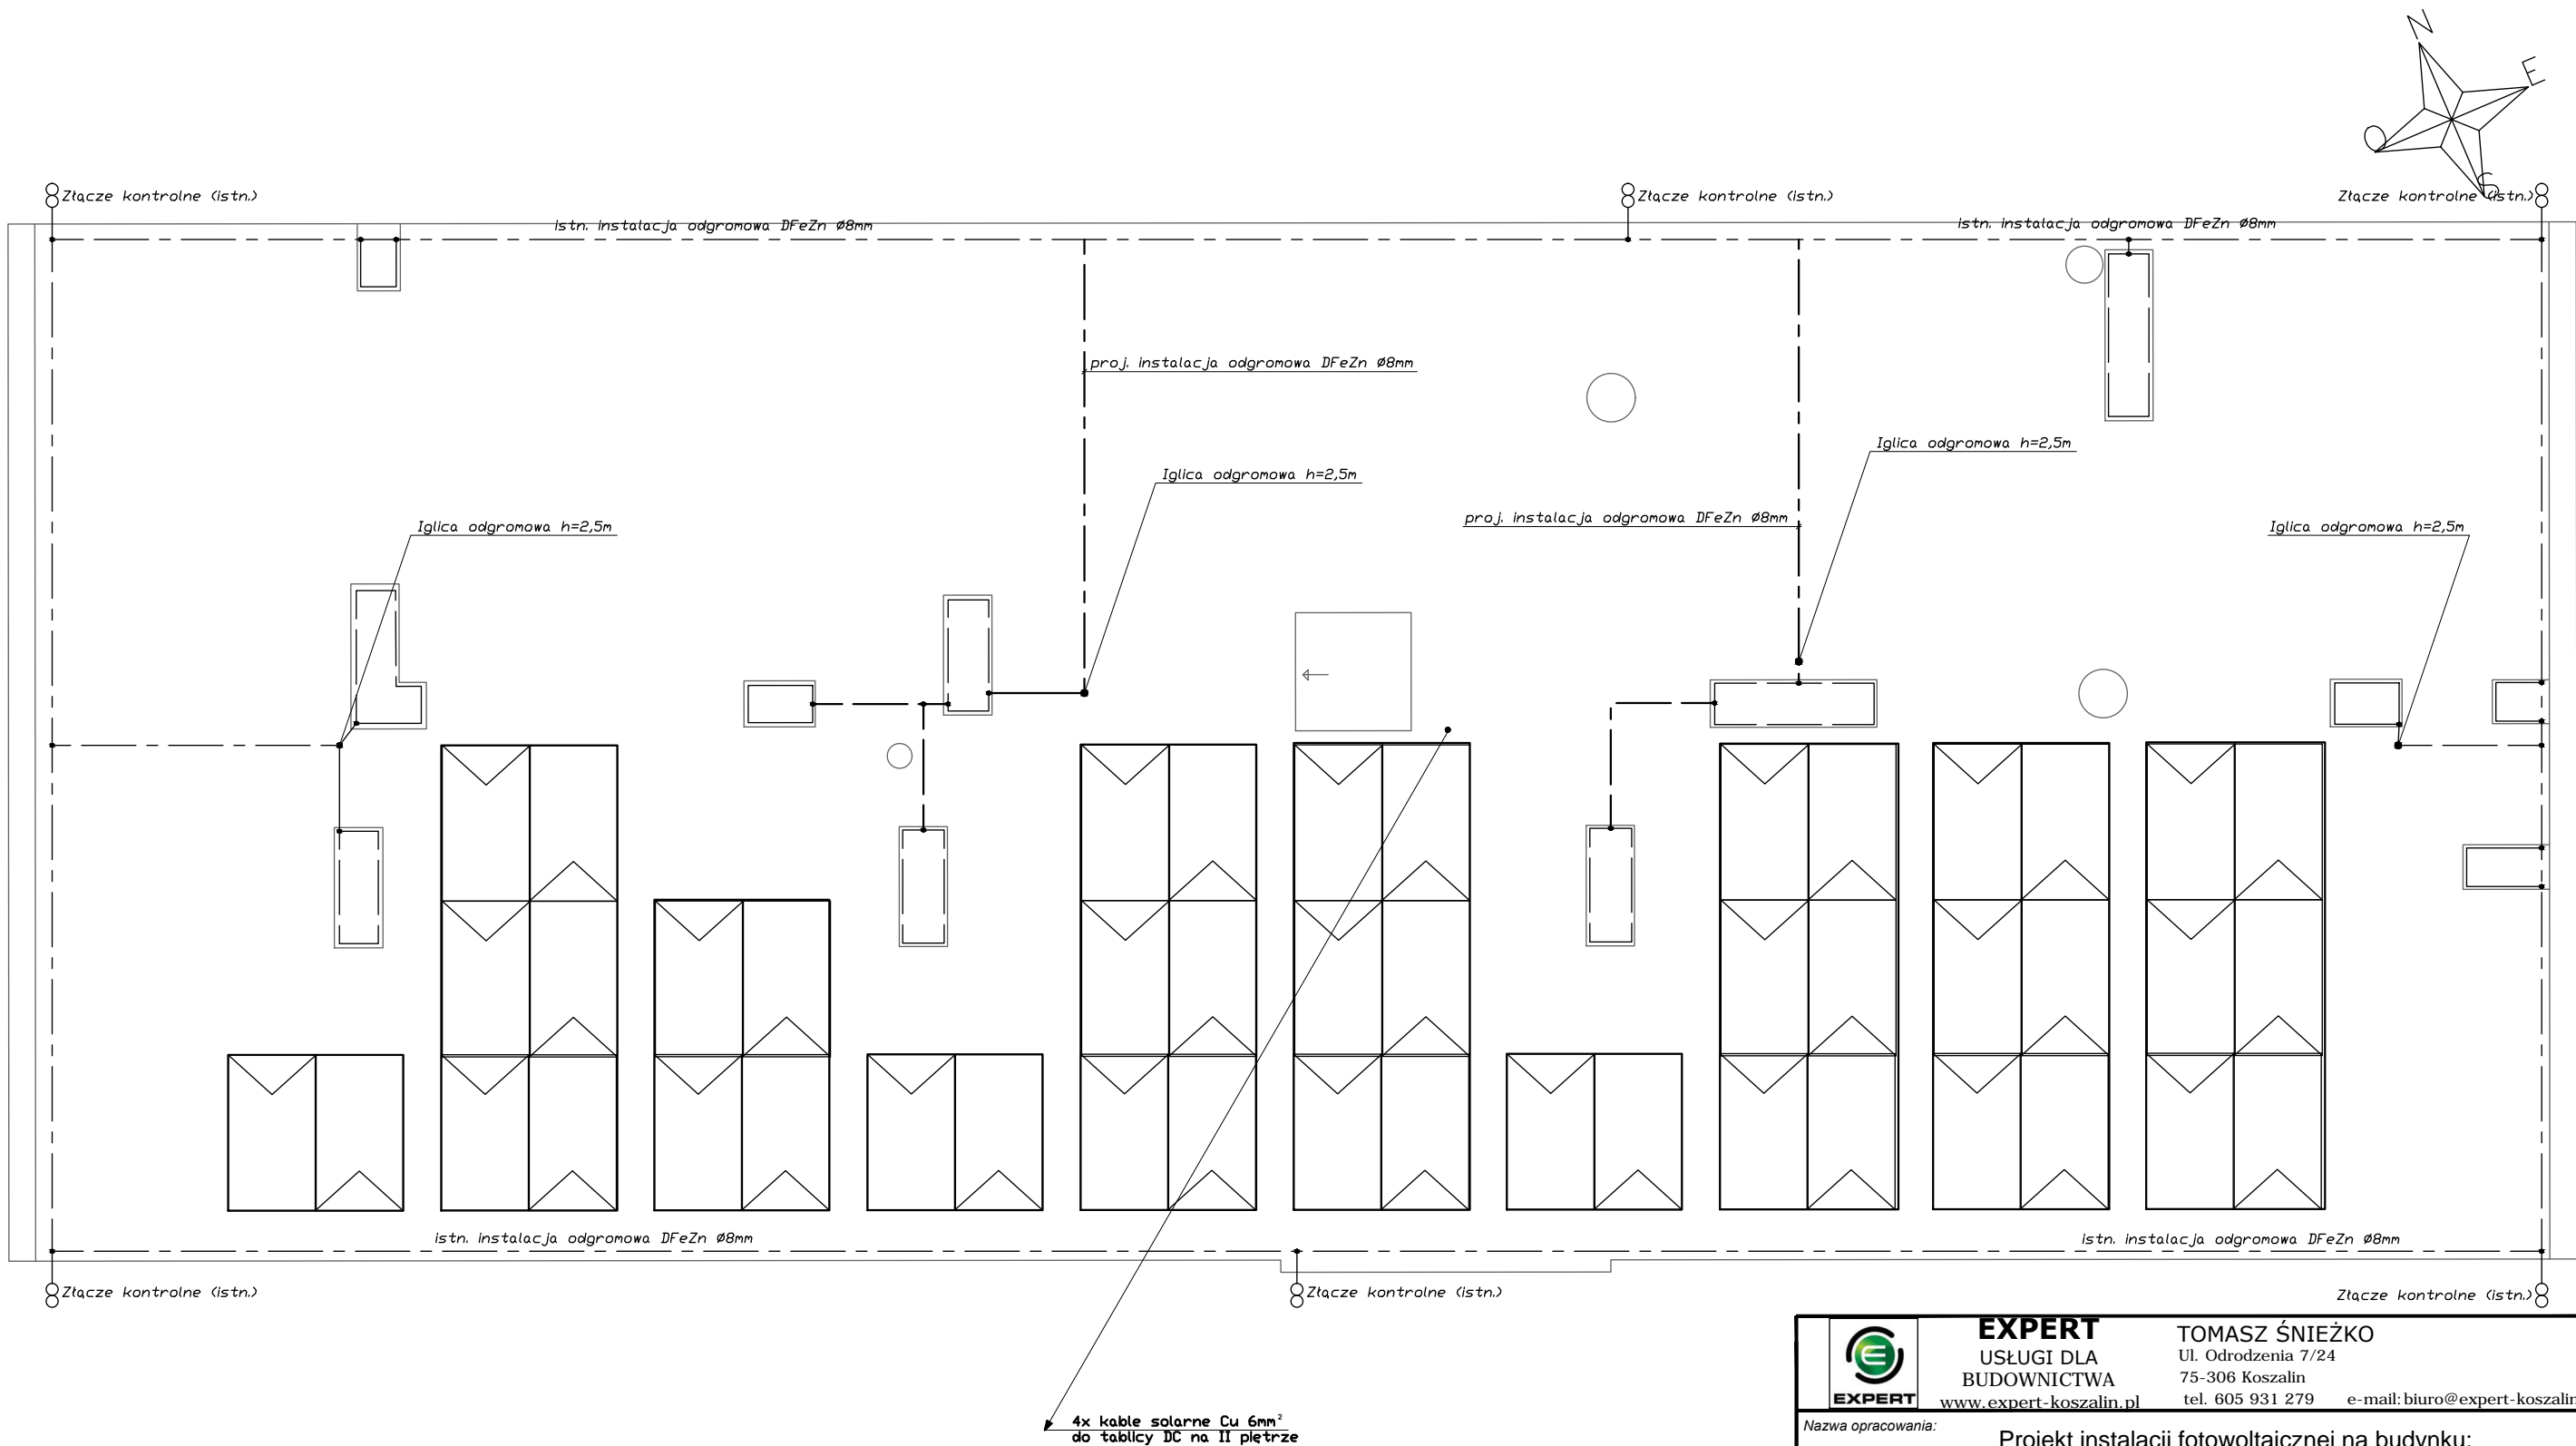


Świdwin dn. 2016-04-28
Sporządził(a) wydruk: Maria Catka


OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z NORMĄ
PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

	EXPERT USŁUGI DLA BUDOWNICTWA www.expert-koszalin.pl	TOMASZ ŚNIEŻKO Ul. Odrodzenia 7/24 75-306 Koszalin tel. 605 931 279 e-mail: biuro@expert-koszalin.pl		
Nazwa opracowania: Projekt instalacji fotowoltaicznej na budynku: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 27, 78-300 Świdwin				
Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny SKALA B.S.				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz JUSZKIEWICZ	ZAP/0188/PWOE/14		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz ŚNIEŻKO			
SPRAWDZIŁ	inż. Grażyna KALITA	A/PNB/8300/23/79		
data	nr umowy	nr rys.	faza	Tom
05.2016	W0.032.60.2016	E1		




UWAGA!
Część istniejącej instalacji odgromowej znajdującej się w części środkowej dachu należy zdemontować.
W celu ochrony ogniw fotowoltaiki na dachu należy zainstalować iglice odgromowe o wys. 2,5m i połączyć je trwale z istniejącą instalacją odgromową na dachu budynku. Projektowaną instalację należy wykonać za pomocą drutu stalowego ocynowanego DFeZn Ø8mm, układanego na uchwytych z wysięgnikami (min. 0,1m) przyklejanych do dachu, oddalonych od siebie nie bardziej niż 0,8m.

OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z NORMĄ
PN-HD 60364-4-41
SZYBKE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

 EXPERT	EXPERT USŁUGI DLA BUDOWNICTWA www.expert-koszalin.pl		TOMASZ ŚNIEŻKO Ul. Odrodzenia 7/24 75-306 Koszalin tel. 605 931 279 e-mail: biuro@expert-koszalin.pl	
	Nazwa opracowania: <div>Projekt instalacji fotowoltaicznej na budynku: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 27, 78-300 Świdwinn</div>			
Nazwa rysunku:		Schemat rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej		SKALA B.S.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
funkcja	imię i nazwisko		specjalność i nr uprawnień	podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz JUSZKIEWICZ		ZAP/0188/PWOE/14	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz ŚNIEŻKO			
SPRAWDZIŁ	inż. Grażyna KALITA		A/PNB/8300/23/79	
data	nr umowy		nr rys.	faza
05.2016	W0.032.60.2016		E2	Tom

RZUT II PIĘTRA

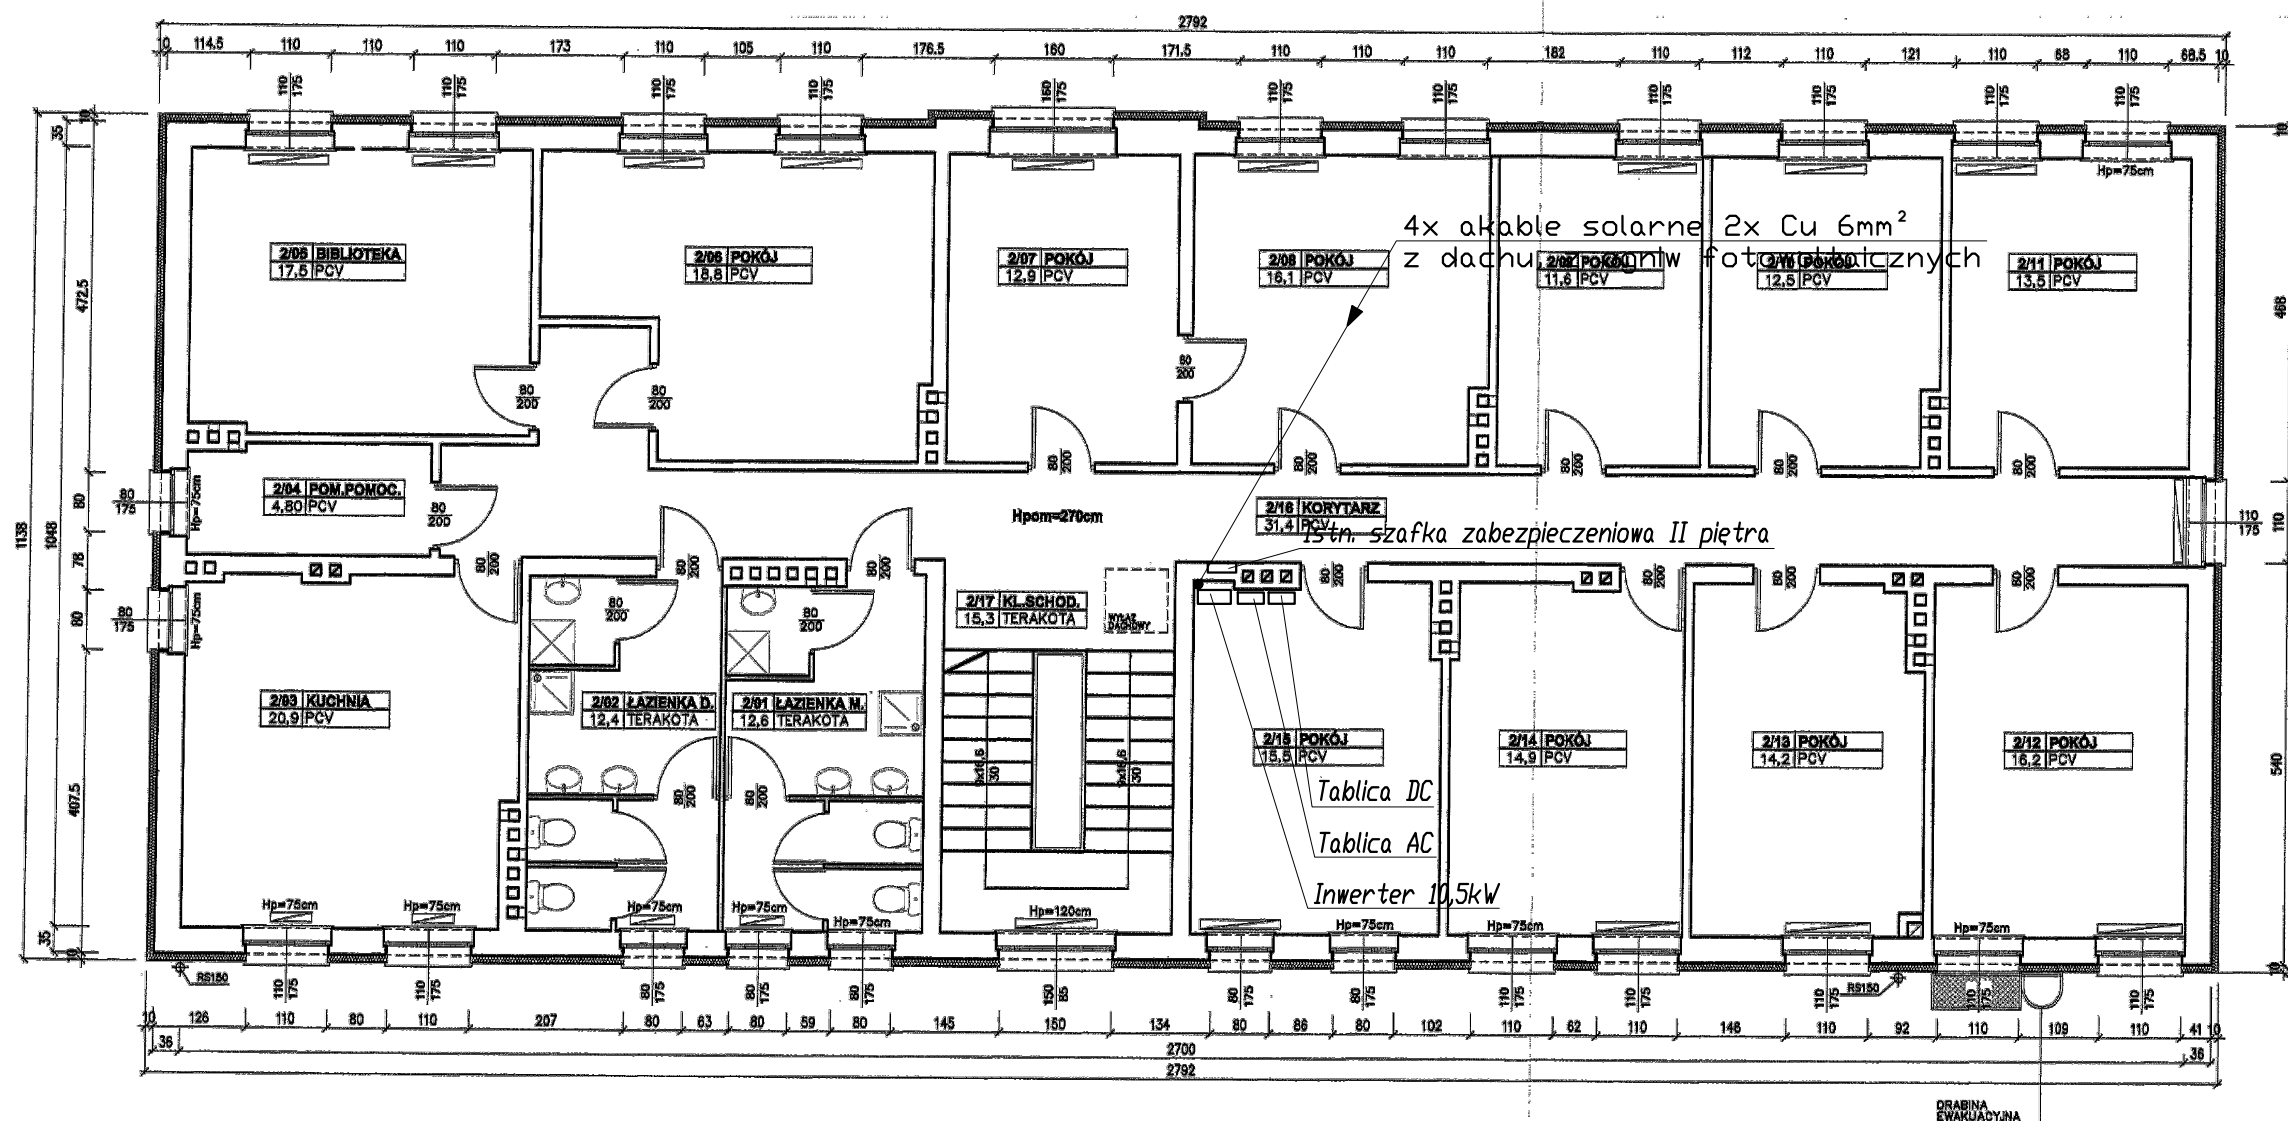

	EXPERT USŁUGI DLA BUDOWNICTWA www.expert-koszalin.pl	TOMASZ ŚNIEŻKO Ul. Odrodzenia 7/24 75-306 Koszalin tel. 605 931 279 e-mail: biuro@expert-koszalin.pl
Nazwa opracowania:		
Projekt instalacji fotowoltaicznej na budynku: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 27, 78-300 Świdwin		
Nazwa rysunku:		
Instalacja fotowoltaiczna rzut II piętra		
SKALA B.S		

OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z NORMĄ
PN-HD 60364-4-41
SZYBKE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA