


OZNACZENIA:

- PRZEWÓD INSTALACJI C.O – POWRÓT
- PRZEWÓD INSTALACJI C.O – ZASILENIE

- ZG1 ZAWÓR GWINTOWANY DN50
- ZG2 ZAWÓR GWINTOWANY DN25
- ZZG ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY DN25
- ZB1 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN 25, 6 BAR SYR
- ZB2 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN 15, 6 BAR SYR
- P02 POMPA OBIEGOWA DN25/80
- P01 POMPA OBIEGOWA MAGNA DN32/80
- TERMOMANOMETR 0–100ST.C, 0–6,0 bar

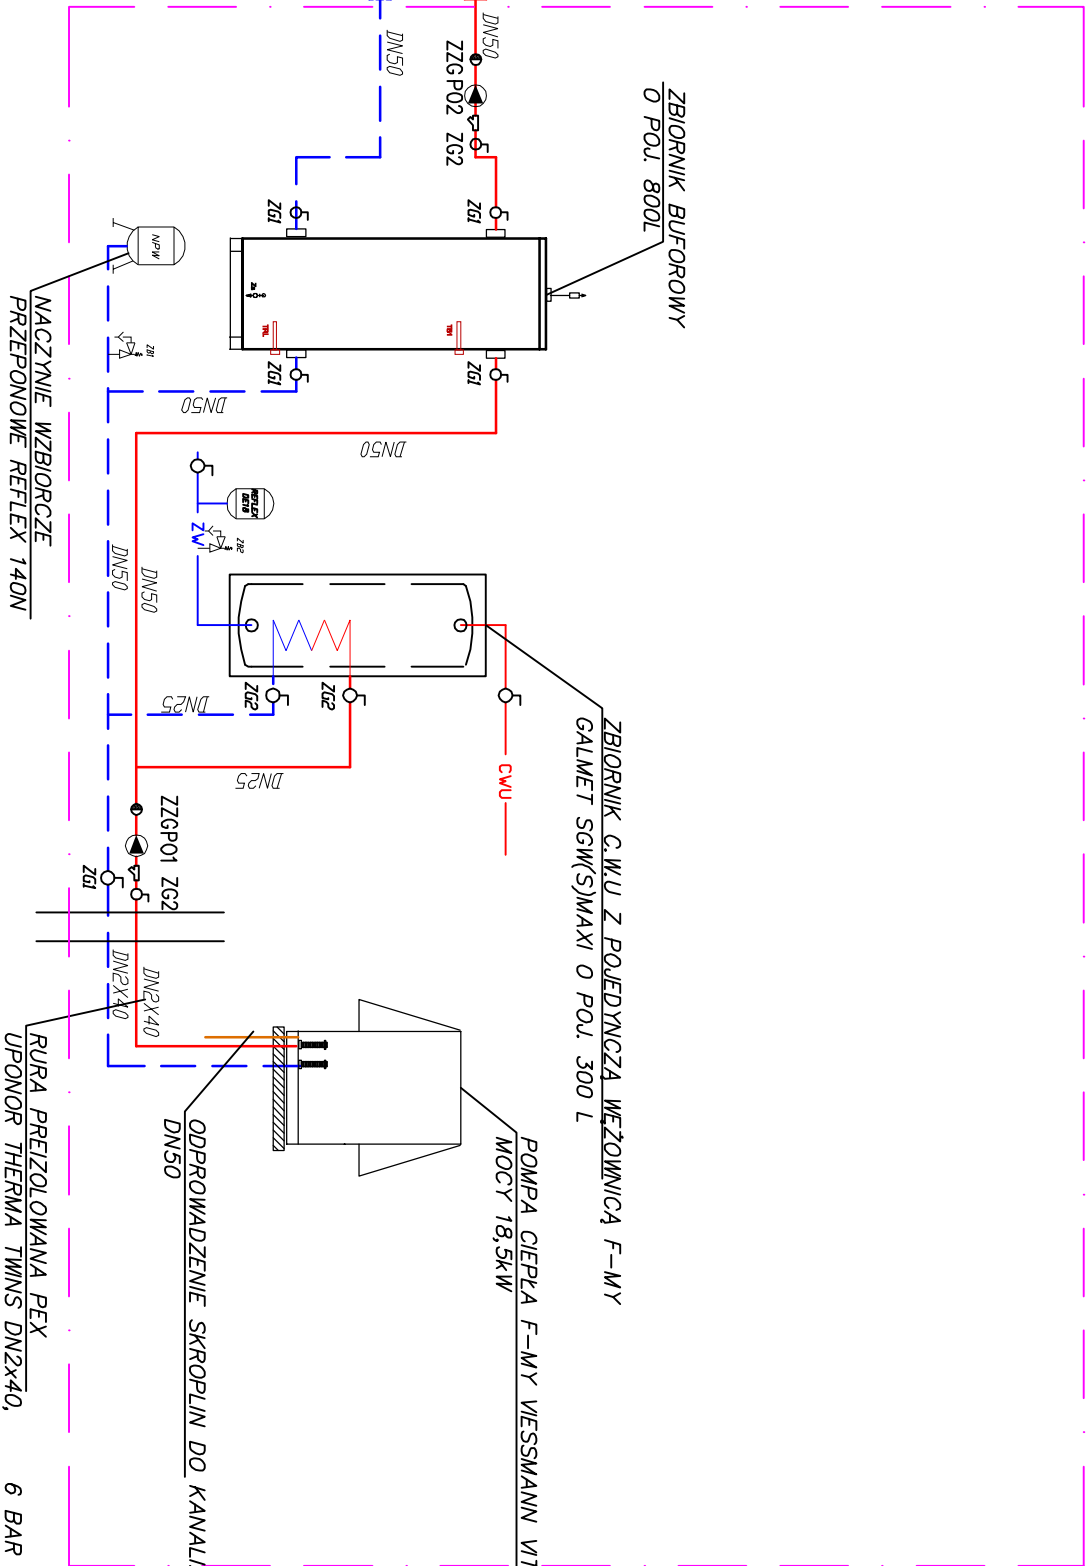

Nazwa obiektu/Branża		
Powiatowy Zarząd Dróg		
Inwestor		
Starostwo Powiatowe Świdwin		
Adres inwestycji		
ul.Podmiejska 18 dz. nr 18/14 obręb Świdwin		
Projektant/Podpis		
inż.Zdzisław Grzebielucha		
Asystent projektanta		
inż. Rafał Lazarek		
Temat rysunku		
Schemat technologiczny kotłowni		
Skala	Data	Nr
	12.2013	2